


Urząd sieci	T11-05
Napięcie znamionowe	400/230 V

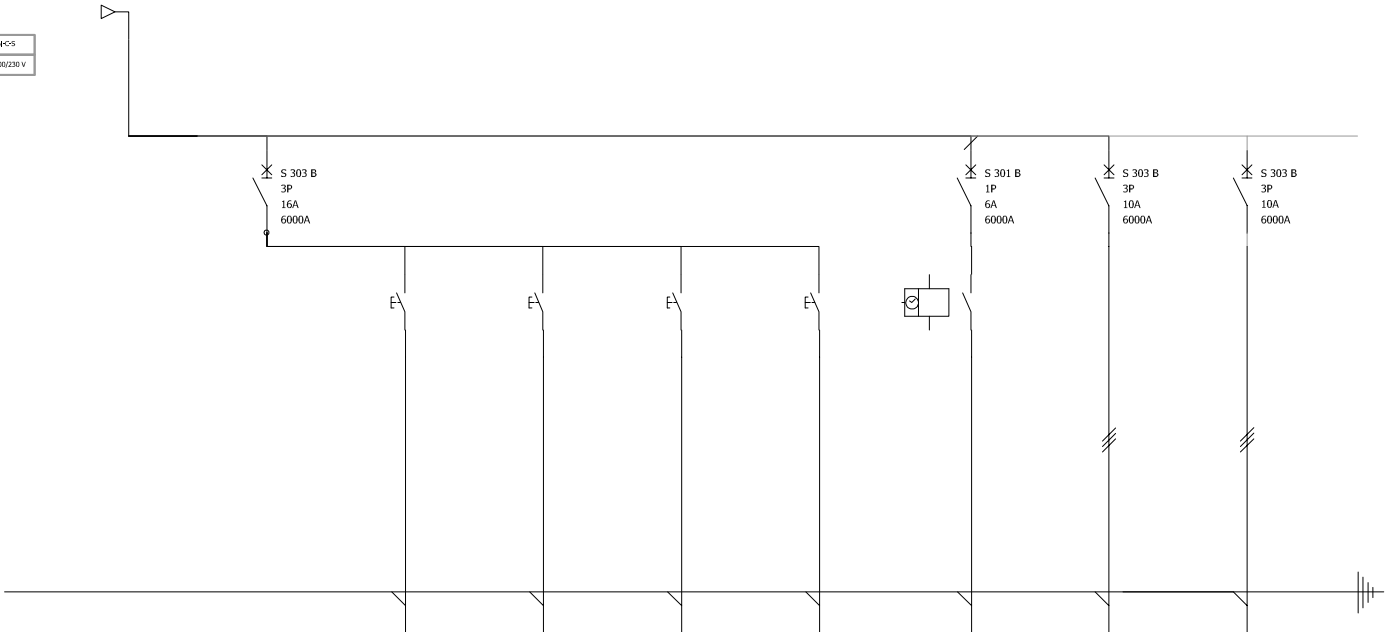

Opis	zasilanie - pole nr 18 rozdzielni głównej RG	oświetlenie główne sali gimnastycznej	obwód nr 1	obwód nr 2	obwód nr 3	obwód nr 4	nawiew powietrza podłogi sportowej	zestaw rozruchowy wentylatorów nr 1 i 2	zestaw rozruchowy wentylatorów nr 3 i 4
Obwód - Moc	7,9 kW		numer 18.1	numer 18.2	numer 18.3	numer 18.4	numer 18.5	numer 18.6	numer 18.7
Przewód - Przekrój			2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Typ kabla	10 mm		YDżo	YDYżo	YDY żo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
Przeznaczenie obwodu	YDYżo		oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	wentylator	wentylator	wentylator

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:INVEST GRZEGORZ PIWNIK USŁUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII 97-500 RADOMSKO ul. Architektów 26a				
INWESTOR:GMINA KODRĄB 97-512 KODRĄB, UL. 22 LIPCA 7				
ZADANIE:REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W KODRĘBIE				
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY				
BRANŻA: ELEKTRYCZNA				
ADRES DZIAŁKI NR EWID. 404/1 ORAZ 405/1 OBREB KODRĄB OBIEKTU: ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY W KODRĘBIE, 97-512 KODRĄB, UL. LEŚNA 2				
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY PODROZDZIELNI RGS				
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ROBERT KUCHARSKI	NR UPRAWNIEN LOD/0622/PWOE/06	PODPIS	RYSUNEK NR: 6	SKALA: *:*
			DATA: 02.2017 r.	NR STR: